

BOÎTES DE JONCTION ET D'INSTRUMENTATION POLYESTER - SÉRIE JBEP
JUNCTION AND INSTRUMENTATION BOXES POLYESTER - SERIES JBEP
ABZWEIGDOSEN UND KLEMMKÄSTEN POLYESTER - SERIE JBEP
CAJA DE DERIVACIÓN Y DE INSTRUMENTACIÓN POLIÉSTER - SERIE JBEP
CAIXA DE JUNÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO POLYESTER - SÉRIE JBEP
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И КЛЕММНЫЕ КОРОБКИ ИЗ ПОЛИЭФИРА ДЛЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ - СЕРИЯ JBEP

Perçage et équipement par l'utilisateur
Drilling and equipment by the user
Bohrung und Ausrüstung durch den Benutzer Perforación
y equipo por parte del usuario
Perfuração e equipamento por parte do utilizador
Сверление и оснащение, выполняемые пользователем

	Equipement / Equipment	II2 G	II1 G	II2 D
CE	Niveau de protection / Protection level	EPL Gb	EPL Ga	EPL Db
IECEx	Mode de protection / Protection mode	Ex eb IIC - Ex ib IIC Ex eb ia IIC - Ex eb ib IIC	Ex ia IIC	Ex tb IIIC
	Température Ambiante / Ambient Temperature		- 55°C ≤ Ta ≤ + 60°C ou/or - 55°C ≤ Ta ≤ + 90°C (*)	
	Classe de température / Temperature class	T6 pour/for Ta ≤ + 40°C T5 ou/or T6 pour/for Ta ≤ + 60°C T4 pour/for Ta ≤ + 90°C (*)	/	/
	Température de surface / Surface Temperature		/	T60°C pour/for Ta ≤ + 40°C T90°C pour/for Ta ≤ + 60°C T110°C pour/for Ta ≤ + 90°C (*)
	Type certifié / Certified type	JBEP		
	Certificat ATEX / ATEX Certificate		LCIE 12 ATEX 3037X	
	Certificat IECEx / IECEx Certificate		IECEx LCIE 13.0003X	
	Codes IP & IK / IP & IK Codes		IP66 - IK10	

1 UTILISATION - USE - BENUTZUNG - UTILIZACIÓN - UTILIZAÇÃO - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

FR Les produits faisant l'objet de la présente notice ne doivent être utilisés que dans les zones et les conditions pour lesquelles ils ont été certifiés.

Les accessoires montés sur les parois d'enveloppe, tels que entrées de câble et bouchons, bornes de raccordement doivent être certifiés avec le matériel ou d'un type compatible avec la certification de celui-ci.

Corrosion: Il convient de s'assurer que les matériaux des appareils sont compatibles avec votre environnement (exemple : polyester en présence de benzène).

Ces boîtes de jonction sont destinées au raccordement de circuits électriques selon les besoins de l'utilisateur. L'aptitude de ces boîtes de jonction aux configurations souhaitées doit être vérifiée selon les règles définies dans le guide ENG-IN 006.

Le strict respect des indications contenues dans ce guide permet de garantir le niveau de sécurité de la configuration souhaitée.

Marquage: L'utilisation d'un feutre indélébile est indispensable. Le marquage doit être lisible et durable.

Chaque boîte de jonction comporte une étiquette réglementaire d'identification devant être renseignée en fonction des atmosphères auxquelles elle va être soumise.

Cette étiquette comporte des cases à cocher et à compléter par l'utilisateur ou l'installateur permettant sa personnalisation selon l'utilisation en boîte de jonction, d'instrumentation (raccordement de câbles mutipaires) ou de jonction de circuits de sécurité intrinsèque. Les configurations ainsi que les marquages doivent être conçus et réalisés par des personnes qualifiées selon les exigences de la norme EN/IEC 60079-14.

DE Die Produkte, die Gegenstand dieser Bedienungsanleitung sind, dürfen ausschließlich in den Bereichen und unter den Bedingungen, für die sie bescheinigt sind, verwendet werden (siehe obige Tabelle).

Das in die Umrüllungen oder auf die Umrüllungswindungen montierte Zubehör wie: Kabeleingänge, Verschlüsse, Klemmen, Steuernöpfe, usw. muss mit dem Material kompatibel sein, oder eines Typs entsprechen, der mit dem Materialbescheinigung vereinbar ist.

Korrosion: Prüfen Sie jedoch stets, ob die Ausrüstung für die Atmosphäre der von Ihnen vorgesehenen Anwendung geeignet ist (z.B. Polyesterenteile in einer benzolhaltigen Atmosphäre). Diese Anschlusskästen sind dafür ausgelegt um elektrische Bauteile zu verbinden gemäß den Bedürfnissen des Benutzers. Die Fähigkeit dieser Anschlusskästen den gewünschten Konfigurationen zu passen muss bezüglich der in Benutzerhandbuch ENG-IN 006 definierten Regeln überprüft werden. Die strenge Einhaltung dieses Handbuchs wird sicherstellen dass die vorgesehene Konfiguration ein garantiertes Sicherheitsniveau erreicht.

Kennzeichnung: Das Benutzen eines Permanent-Markers ist erforderlich. Die Kennzeichnung muss leserlich sein und die Zeit gut aushalten.

Jeder Anschlusskasten trägt ein regelndes ID-Etikett das gemäß der atmosphärischen Umgebung ausgefüllt wird, denen er ausgesetzt wird.

Dieses regelnde ID-Etikett enthält Kontrollkästchen die der Benutzer oder Installateur ankreuzt je nachdem ob er als Anschlusskasten, Ausstattungs-Anschlusskasten (verbindet vielpaarige Kabel) oder als Eigensicherheits-Anschlusskasten angepasst ist.

Die Konfiguration und Installation werden von qualifizierte Techniker durchgeführt, in Übereinstimmung mit den Anforderungen in dem Standard EN/IEC 60079-14.

GB Products covered under this technical instructions leaflet shall only be used in the zones and conditions for which they have been certified.

The accessories mounted in or on the sides of the enclosures, such as cable glands and blanking plugs, terminal bloc must be certified with the enclosure or must be compatible with the certification of the enclosure.

Corrosion: You should make sure that the material of the equipment is compatible with your environment (e.g. polyester in presence of benzene).

These terminal boxes are designed to connect electrical components according to user needs. The ability of these terminal boxes to fit with the desired configurations needs to be checked against the rules defined in user guide ENG-IN 006.

Strictly following this guide will ensure the intended configuration achieves a guaranteed safety level.

Marking: Use a permanent marker. Marking should be readable during the lifetime of the product.

Each terminal box carries a regulatory ID tag to be completed according to the atmosphere environments it will be exposed to.

This regulatory ID tag features checkboxes that the user or installer ticks off to custom-tag the box according to whether it is fitted as a terminal box, an instrumentation terminal box (connecting multipair cables) or an intrinsic-safety circuit terminal box. Configuration and installation shall be performed by qualified technicians in accordance with the requirements set out in standard EN/IEC 60079-14.

ES Los productos que son objeto del presente manual sólo deben utilizarse en las zonas y las condiciones para las cuales han sido certificados (ver cuadro de arriba)..

Los accesorios montados en las camisas o en las paredes de la camisa, como : entradas de cables, tapones, bornes, cabezas de mando, etc.. deben estar certificados con el material o de un tipo certificado compatible con la certificación del material.

Corrosion: Conviene asegurarse que los materiales de los aparatos son compatibles con su entorno (ejemplo: poliéster en presencia de benceno).

Estas cajas terminales están diseñadas para conectar los componentes eléctricos según las necesidades del usuario. La capacidad de estas cajas de bornes de ajustarse a las necesidades de las configuraciones deseadas se debe comprobar con las reglas definidas en la guía del usuario ENG-IN 006.

Ateniéndose estrictamente a esta guía asegurará que la configuración deseada alcance un nivel de seguridad garantizado.

Marcado: Es indispensable utilizar un rotulador indeleble. El marcado debe ser legible y duradero.

Cada caja de bornes lleva una etiqueta de identificación reguladora que se rellenará de acuerdo con los entornos atmosféricos en los que será expuesta.

Esta etiqueta de identificación reguladora incluye casillas de verificación que el usuario o el instalador marca para personalizar la etiqueta de la caja de acuerdo a si está instalada como caja de bornes, como caja de bornes de instrumentación (conexión de cables multipares) o como caja de bornes de circuito de seguridad intrínseca.

La configuración y la instalación han de llevarse a cabo por técnicos cualificados, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la norma EN/IEC 60079-14.

PT Os produtos objeto destas instruções devem ser utilizados unicamente nas áreas e segundo as condições para as quais foram certificados (ver tabela acima).

Os acessórios montados no interior ou nas laterais das caixas, tais como: prensa-cabos, bujões, bornes, botoeiras etc. devem ser certificados com a caixa ou devem ser compatíveis com a certificação da caixa.

Corrosão : Deve-se assegurar que o material do equipamento é compatível com o seu ambiente (ex.: poliéster em presença de benzeno).

Essas caixas de terminais são projetadas para conectar componentes elétricos de acordo com as necessidades do usuário. A capacidade dessas caixas de terminais para se adaptarem às configurações desejadas precisa de ser verificada em relação às regras definidas no guia do usuário ENG-IN 006. Siga estritamente este guia para garantir que a configuração pretendida alcança um nível de segurança garantido.

Marcação: Utilizar caneta permanente. A marcação deve ser legível durante a vida útil do produto.

Cada caixa de terminais possui uma etiqueta de identificação regulamentar a ser completada de acordo com os ambientes atmosféricos aos quais será exposta.

Essa etiqueta de identificação reguladora apresenta caixas de verificação que o usuário marca para personalizar a etiqueta da caixa de acordo se esta for instalada como uma caixa de terminal, uma caixa terminal de instrumentação (ligando vários cabos multipares) ou uma caixa de terminais de circuito de segurança intrínseca.

A instalação e a configuração deverão ser realizadas por técnicos qualificados de acordo com os requisitos definidos na norma EN/IEC 60079-14.

RU Изделия, представленные в настоящей инструкции, должны использоваться исключительно в тех местах и условиях, для которых они были сертифицированы (см. таблицу ниже).

Аксессуары, смонтированные в стенках корпуса, такие как: входные отверстия для кабеля, заглушки и т.д., должны быть сертифицированы для работы с оборудованием или быть совместимого с сертификацией оборудования типа.

Коррозия : Следует убедиться, что материалы, из которых сделаны аппараты, совместимы с вашими внешними факторами (например: сложный полизэфир в присутствии бензола).

Данные клеммные коробки разработаны для подключения электрических компонентов в соответствии с потребностями пользователя. Необходимо проверить, способны ли данные клеммные коробки отвечать необходимым требованиям конфигурации в соответствии с правилами, определенными в руководстве пользователя ENG-IN 006. Строкое следование данному руководству позволит достичь гарантированного уровня безопасности предполагаемой конфигурации.

Маркировка: Необходимо использовать нестираемый маркер. Маркировка должна быть читаемой и стойкой.

На каждой коробке имеется предписанная нормативами идентификационная бирка, которая должна быть заполнена в соответствии с условиями окружающей среды, воздействию которой она будет подвергаться.

На данной предписанной нормативами идентификационной бирке имеются окошки, в которых пользователь или установщик делает пользовательские отметки в зависимости от назначения коробки: установка в качестве клеммной коробки, клеммной коробки измерительных приборов (для подключения многожильного кабеля) или клеммной коробки цепи с обеспечением искробезопасности.

Конфигурация и установка должны выполняться квалифицированными специалистами в соответствии с требованиями, изложенными в стандарте EN/IEC 60079-14.

Comment faire le marquage de votre configuration? Wie Sie Ihre Konfiguration kennzeichnen?/ Cómo etiquetar su configuración?
Como etiquetar a sua configuração? Как выполняется отметка конфигурации?

Référence de la boîte - Box reference - Kasten-Referenz - Referencia de la caja - Referência da caixa - Информация о коробке

Appleton® ATX® AMIENS - FRANCE		JBEP [] IP66/IK10
N° []		
CE 0081 Ex IECEx LCI 002		
LCIE 12 ATEX 3037X IECEx LCI 13.0003X		
II2 GD	Ex eb IIC T6	- 55°C ≤ Ta ≤ + 40°C <input type="checkbox"/>
	Ex tb IIIC T60°C	<input type="checkbox"/>
	Ex eb IIC T5	- 55°C ≤ Ta ≤ + 60°C <input type="checkbox"/>
	Ex tb IIIC T90°C	<input type="checkbox"/>
II1 G	Ex ia IIC T6	- 55°C ≤ Ta ≤ + 60°C <input type="checkbox"/>
II2 GD	Ex []	- 55°C ≤ Ta ≤ [] <input type="checkbox"/>
Un [] V In [] A ou/or P [] W	AVERTISSEMENT - WARNING - ACHTUNG - AVISO NE PAS OUVRIR SOUS TENSION - DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED NICHT UNTERSPANNUNG OFFEN - NO ABRIR CON TENSION	

Appleton® ATX® AMIENS - FRANCE		JBEP [] IP66/IK10
N° []		
CE 0081 Ex IECEx LCI 002		
LCIE 12 ATEX 3037X IECEx LCI 13.0003X		
II2 GD	Ex eb IIC T6	- 55°C ≤ Ta ≤ + 40°C <input type="checkbox"/>
	Ex tb IIIC T60°C	<input type="checkbox"/>
	Ex eb IIC T5	- 55°C ≤ Ta ≤ + 60°C <input type="checkbox"/>
	Ex tb IIIC T90°C	<input type="checkbox"/>
II1 G	Ex ia IIC T6	- 55°C ≤ Ta ≤ + 60°C <input type="checkbox"/>
II2 GD	Ex []	- 55°C ≤ Ta ≤ [] <input type="checkbox"/>
Un [] V In [] A ou/or P [] W	AVERTISSEMENT - WARNING - ACHTUNG - AVISO NE PAS OUVRIR SOUS TENSION - DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED NICHT UNTERSPANNUNG OFFEN - NO ABRIR CON TENSION	

N° de série de la boîte - Box serial Nr.
Kasten-Seriennr. - Núm. de serie de la caja
N.º série da caixa - Серийный номер коробки

Uniquement pour les réf. ci-dessous
Only for Ref. number below
Nur für die Referenznummer weiter unten
Solamente para el número de Ref. de abajo
Apenas para o número de Ref. abaixo
только для идентиф. номера, указанного ниже

JBEP0808060 - JBEP2021090

JBEP1212090 - JBEP2021150

JBEP121209S0 - JBEP2120090

JBEP1717090 - JBEP2120150

JBEP171709S0

FR Configuration en boîte de jonction à sécurité augmentée :

- Cocher a case de température ambiante selon l'utilisation (ligne ①)
- Compléter les champs vides de la ligne ③

Configuration en boîte de jonction à sécurité intrinsèque (SI) :

- Compléter le premier champ en ligne ② selon les circuits connectés ib comme suit : Ex ib IIC T6
- Compléter le deuxième champs ligne ② température ambiante : ≤ + 60°C maxi
- Cocher la case de fin de ligne pour valider votre marque
- Compléter les champs vides de la ligne ③

Configuration en boîte de jonction à sécurité intrinsèque (SI) + sécurité augmentée :

- Compléter le premier champ en ligne ② selon les circuits connectés ia ou ib et panacher le marquage avec les circuits dits de sécurité augmentée comme suit : Ex eb ia IIC ou Ex eb ib IIC
- Compléter ce champ en indiquant la classe de température comme suit : T6 pour Ta ≤ + 40°C (deuxième champ ligne ②)
T5 pour Ta ≤ + 60°C (deuxième champ ligne ②)
T4 pour Ta ≤ + 90°C (deuxième champ ligne ②) selon références des boîtes
- Cocher la case de fin de ligne pour valider votre marque
- Compléter les champs vides de la ligne ③



La séparation des circuits doit respecter les instructions du guide ENG-IN 006. Une fois le marquage de configuration réalisé, vous devez à proximité de l'étiquette ATX dûment fixé, ajouter votre étiquette d'identification indiquant au minimum, votre raison sociale et votre numéro d'affaire (appelé "Job Number").

GB Configuration as an enhanced-safety terminal box :

- Fill out the ambient temperature checkbox according to the intended use (line ①)
- Fill out the empty space of the line ③

Configuration as an intrinsic-safety (IS) terminal box :

- Fill-out the first space of the line ② according to the ib zone-coded connected circuits, as follows : Ex ib IIC T6
- Fill-out the second space line ② ambient temperature class: ≤ + 60°C maxi (according to the box references)
- Fill-out the checkbox at the end of the line to validate your tag.
- Fill-out the empty space of the line ③

Configuration as an intrinsic-safety (IS) terminal box : + Increased Safety :

- Fill-out the first empty space in line ② according the ia or ib zone-coded connected circuits and mix in with the enhanced-safety circuits as follows : Ex eb ia IIC or Ex eb ib IIC
- Complete this space with temperature class as follows :
 - T6 for Ta ≤ + 40°C (second empty space in line ②)
 - T5 for Ta ≤ + 60°C (second empty space in line ②)
 - T4 for Ta ≤ + 90°C (second empty space in line ②) according to the box references
- Fill-out the checkbox at the end of the line to validate your tag.
- Fill-out the empty space of the line ③

! Circuit separation shall comply with the instructions specified in user guide ENG-IN 006. Once this configuration tagging step is over, next to duly-fixed ATX label you need to add your ID tag indicating at least your company name and the job number.

DE Konfiguration als Anschlusskasten für erhöhte Sicherheit:

- Umgebungstemperatur-Kontrollkästchen ausfüllen laut Verwendungszweck (Linie ①)
- Leerraum der Linie ③ ausfüllen

Konfiguration als Eigensicherheits (ES)-Anschlusskasten:

- Den ersten Raum der Linie ② ausfüllen gem. ib-zonencodierte angeschlossene Schaltungen, wie folgt: Ex ib IIC T6
- Den zweiten Raum der Linie ② ausfüllen Umgebungstemperatur Klasse: $\leq + 60^{\circ}\text{C}$ maxi (gem. Kastenreferenzen)
- Das Kontrollkästchen am Ende der Linie ausfüllen um das Etikett zu validieren.
- Leerraum der Linie ③ ausfüllen

Konfiguration als Eigensicherheits (ES)-Anschlusskasten: + erhöhte Sicherheit:

- Den ersten Raum der Linie ② ausfüllen gem. ia- oder ib-zonencodierte angeschlossene Schaltungen und mit den Schaltungen für erhöhte Sicherheit kombinieren, wie folgt: Ex eb ia IIC oder Ex eb ib IIC
- Diesen Raum mit Temperaturklasse ausfüllen wie folgt:
 - T6 für $\text{Ta} \leq + 40^{\circ}\text{C}$ (zweiter Leerraum in der Linie ②)
 - T5 für $\text{Ta} \leq + 60^{\circ}\text{C}$ (zweiter Leerraum in der Linie ②)
 - T4 für $\text{Ta} \leq + 90^{\circ}\text{C}$ (zweiter Leerraum in der Linie ②) gem. Kastenreferenzen
- Das Kontrollkästchen am Ende der Linie ausfüllen um das Etikett zu validieren.
- Leerraum der Linie ③ ausfüllen



Stromkreistrennung soll die Anweisungen erfüllen angegeben in unserem Benutzerhandbuch ENG-IN 006. Sobald dieser Schritt der Konfigurationsmarkierung vorbei ist, um das ATX-Etikett ordnungsgemäß zu fixieren müssen Sie Ihr ID-Etikett hinzufügen und mindestens den Namen Ihrer Firma und die Auftragsnummer angeben.

PT A configuração possui uma caixa de terminais de segurança avançada:

- Preencha a caixa de verificação da temperatura ambiente de acordo com a indicação de uso (linha ①)
- Preencha o espaço vazio da linha ③

A configuração possui uma caixa de terminais de segurança intrínseca (iS):

- Preencha o primeiro espaço da linha ② de acordo com os circuitos conectados com código de zona ib como se segue: Ex ib IIC T6
- Preencha o segundo espaço da linha ② da classe de temperatura ambiente: $\leq + 60^{\circ}\text{C}$ máx (de acordo com as referências da caixa)
- Preencha a caixa de verificação no final da linha para validar a sua etiqueta.
- Preencha o espaço vazio da linha ③

A configuração possui uma caixa de terminais de segurança intrínseca (iS): + Segurança aumentada:

- Preencha o primeiro espaço vazio na linha ② de acordo com os circuitos conectados de código de zona ia ou ib e misture com os circuitos de segurança avançada como segue: Ex eb ia IIC or Ex eb ib IIC
- Complete este espaço com a classe de temperatura da seguinte forma:
 - T6 para $\text{Ta} \leq + 40^{\circ}\text{C}$ (segundo espaço vazio em linha ②)
 - T5 para $\text{Ta} \leq + 60^{\circ}\text{C}$ (segundo espaço vazio em linha ②)
 - T4 para $\text{Ta} \leq + 90^{\circ}\text{C}$ (segundo espaço vazio em linha ②) de acordo com as referências da caixa.
- Preencha a caixa de verificação no final da linha para validar a sua etiqueta.
- Preencha o espaço vazio da linha ③



A separação do circuito deve estar em conformidade com as instruções especificadas no guia do usuário ENG-IN 006. Quando este passo de marcação da configuração estiver terminado, ao lado do rótulo ATX adequadamente fixado, você precisa adicionar a sua etiqueta de identificação indicando pelo menos o nome da sua empresa e o número de trabalho.

ES Configuración como una caja de bornes de seguridad mejorada:

- Rellene la casilla de verificación de temperatura ambiental según el uso previsto (línea ①)
- Rellene el espacio vacío de la línea ③

Configuración como una caja de bornes de seguridad intrínseca (iS):

- Rellene el primer espacio de la línea ② de acuerdo con los circuitos conectados codificados por zona ib de la siguiente manera: Ex ib IIC T6
- Rellene la clase de temperatura ambiental del segundo espacio de la línea ②: $\leq + 60^{\circ}\text{C}$ maxi (según las referencias de la caja)
- Rellene la casilla de verificación al final de la línea para validar su etiqueta.
- Rellene el espacio vacío de la línea ③

Configuración como una caja de bornes de seguridad intrínseca (iS) : + Seguridad mejorada:

- Rellene el primer espacio vacío de la línea ② de acuerdo con los circuitos conectados codificados por zona ia o ib y mezclarlos con los circuitos de seguridad mejorada de la siguiente manera : Ex eb ia IIC o Ex eb ib IIC
- Complete este espacio con la clase de temperatura, de la siguiente manera:
 - T6 para $\text{Ta} \leq + 40^{\circ}\text{C}$ (segundo espacio vacío en la línea ②)
 - T5 para $\text{Ta} \leq + 60^{\circ}\text{C}$ (segundo espacio vacío en la línea ②)
 - T4 para $\text{Ta} \leq + 90^{\circ}\text{C}$ (segundo espacio vacío en la línea ②) según las referencias de la caja
- Rellene la casilla de verificación al final de la línea para validar su etiqueta.
- Rellene el espacio vacío de la línea ③



La separación del circuito deberá cumplir con las instrucciones especificadas en la guía del usuario ENG-IN 006. Una vez finalizada esta etapa de configuración de etiquetas, junto a la etiqueta ATX debidamente fijada debe añadir su etiqueta de identificación indicando por lo menos su nombre de compañía y el número de trabajo.

RU Конфигурация в качестве клеммной коробки повышенной безопасности:

- Заполните окошко с данными температуры окружающей среды в соответствии с предполагаемым использованием (строка ①)
- Заполните пустую ячейку строки ③

Конфигурация в качестве искробезопасной клеммной коробки (iS):

- Заполните первую ячейку строки ② с учетом подключенных цепей с указанным у них кодом зоны их применения (ib) следующим образом: Ex ib IIC T6
- Заполните вторую ячейку строки ② с классом температуры окружающей среды: $\leq + 60^{\circ}\text{C}$ макс. (в соответствии с информацией о коробке).
- Заполните окошко в конце строки для указания того, что бирка имеет законную силу.
- Заполните пустую ячейку строки ③

Конфигурация в качестве искробезопасной клеммной коробки (iS): + повышенная безопасность:

- Заполните первую ячейку строки ② с учетом подключенных цепей с указанными у них кодами зон их применения (ia или ib) и их использования с целями повышенной безопасности следующим образом:

Ex eb ia IIC или Ex eb ib IIC.

- Заполните данную ячейку, указав класс температуры, следующим образом:
 - T6, если $\text{Ta} \leq + 40^{\circ}\text{C}$ (вторая пустая ячейка строки ②)
 - T5, если $\text{Ta} \leq + 60^{\circ}\text{C}$ (вторая пустая ячейка строки ②)
 - T4, если $\text{Ta} \leq + 90^{\circ}\text{C}$ (вторая пустая ячейка строки ②) в соответствии с информацией о коробке
- Заполните окошко в конце строки для указания того, что бирка имеет законную силу.
- Заполните пустую ячейку строки ③



Разделение цепи необходимо производить в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве пользователя ENG-IN 006. После того как этап указания конфигурации завершен, рядом с надлежащим образом зафиксированной биркой ATX необходимо добавить свою идентификационную бирку, в которой должны быть указаны как минимум название компании и номер задания.

2 CONDITIONS SPÉCIALES - SPECIAL CONDITIONS - SPEZIELLE BEDINGUNGEN - CONDICIONES ESPECIALES - CONDIÇÕES ESPECIAIS - ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

FR Conditions spéciales pour une utilisation sûre

En fonction des différents contenus prévus (nature du matériel, puissance dissipée...) et de la température ambiante d'utilisation ($+90^{\circ}\text{C}$ maximum), les conditions de marquage du matériel sont différentes (Température de marquage). La classe de température relative à chaque configuration retenue est déterminée suivant les indications prévues dans les documents descriptifs du constructeur.

Les caractéristiques des matériaux sont ajustées pour ne pas dépasser les puissances admissibles. Tous ces éléments, ainsi que les conditions d'assemblage des enveloppes, figurent dans les documents descriptifs du constructeur.

Les lignes de fuite et distances dans l'air au niveau des raccordements électriques devront notamment être respectées en fonction des tensions considérées.

GB Special conditions for safe use :

According to different contents (nature of equipment, dissipated power, ...) and operating ambient temperature (up to $+ 90^{\circ}\text{C}$), the marking conditions are different (marking temperature). Temperature class relative to each chosen configuration is determined following previous directions in the manufacturer's descriptive documents. Characteristics of materials are adapted in order not to exceed permitted maximal dissipated powers. All these elements, as well as enclosures' assembling conditions, are indicated in the manufacturer's descriptive documents.

Creepage distances and clearances of electrical junctions shall be respected depending on the voltages.

Les bornes certifiées intégrées doivent être conformes aux normes applicables mentionnées dans l'attestation d'examen CE/UE de type de la boîte.
La boîte de jonction, type JBEP0808060, est uniquement équipée de la plaque à bornes S1 certifiée LCIE 12 ATEX 3063U.
Avec les conditions spéciales d'utilisation à respecter:
Température de service → -55°C à +80°C
Un panachage de quatre conducteurs peut être réalisé par fente de borne tant que les règles définies dans les documents du fabricant sont respectées
Les couples de serrage, dans le tableau ci-dessous, doivent être respectés.
Les conditions spéciales pour une utilisation sûre sont celles décrites dans les attestations d'examen CE/ UE type correspondantes à chaque type de borne composant l'équipement final.

DE Spezielle Bedingungen für eine zuverlässige Verwendung:

In Abhängigkeit der verschiedenen vorgesehenen Inhalten (Art des Materials, Verlustleistung usw.) und der Umgebungstemperatur bei der Verwendung (maximal +90°C) können die Kennzeichnungsbedingungen des Materials unterschiedlich sein (Kennzeichnungstemperatur). Die an jede Konfiguration gebundene gewählte Temperaturklasse wird entsprechend den in den beschreibenden Unterlagen des Herstellers vorgesehenen Angaben definiert. Die Materialeigenschaften müssen angepasst werden, damit die zulässigen Leistungen nicht überschritten werden. All diese Elemente sowie die Montagebedingungen der Gehäuse sind in den beschreibenden Unterlagen des Herstellers enthalten.
Die Kriech- und Luftstrecken der elektrischen Anschlüsse müssen insbesondere in Abhängigkeit der berücksichtigten Spannungen eingehalten werden.
Die zertifizierten, integrierten Anschlussklemmen müssen den einschlägigen Normen entsprechen, die in der EG / EU-Baumusterprüfungsberechtigung angegeben sind.
Die Anschlussdose Typ JBEP0808060 darf nur mit dem S1-Anschlussblock ausgerüstet sein, der bereits LCIE 12 ATEX 3063U zertifiziert ist.
Unter Berücksichtigung der besonderen Einsatzbedingungen:
Betriebstemperatur → -55 °C bis +80 °C
Eine Kombination von bis zu vier Stromleitern kann in einem Klemmenschlitz montiert werden, solange die im Dokument des Herstellers festgelegten Regelungen eingehalten werden.
Folgende in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anzugsdrehmomente sind zu beachten.
Besondere Bedingungen für die sichere Verwendung sind in den entsprechenden EG/EU-Baumusterprüfungsberechtigungen der jeweiligen Anschlussklemmen beschrieben, welche Bestandteil der Endausstattung sind.

PT Condições especiais para uma utilização segura:

Em função dos diferentes conteúdos previstos (natureza do material, potência dissipada,...) e da temperatura ambiente de utilização (+ 90°C no máximo), as condições de marcação do material podem diferir (temperatura de marcação). A classe de temperatura relativa a cada configuração selecionada será determinada consoante as indicações previstas nos documentos descritivos do construtor.
As características dos materiais terão de ser ajustadas, para não ultrapassar as potências admissíveis. Todos estes elementos, bem como as condições de montagem dos envelopes constam dos documentos descritivos do construtor.
As linhas de fuga e distâncias no ar ao nível das ligações eléctricas terão nomeadamente, de ser respeitadas em função das tensões consideradas.
Os terminais integrados certificados devem respeitar as normas relevantes mencionadas no certificado de exame CE/EU da caixa.
A caixa de ligação, tipo JBEP0808060, só pode ser equipada com o bloco de terminais S1 já com certificação LCIE 12 ATEX 3063U.
Com as condições especiais de utilização a serem cumpridas:
Temperatura de funcionamento → -55 a +80 °C
Pode instalar uma combinação de quatro condutores numa ranhura de terminais, desde que as regras definidas no documento do fabricante sejam respeitadas.
Os seguintes valores de binário de aperto na tabela abaixo devem ser respeitados.
As condições especiais de utilização segura são descritas nos certificados de exame tipo CE/UE de qualquer terminal que componha o equipamento final.

The certified integrated terminals shall comply with the relevant standards mentioned in the EC/EU type examination certificate of the box.
The junction box, type JBEP0808060, may be equipped only with the S1 terminal block already certified LCIE 12 ATEX 3063U.
With the special conditions of use to be respected:
Service Temperature → -55°C to +80°C
A combination of four conductors may be fitted in one terminal slot, as long as rules defined in the manufacturer's document are respected.
Following tightening torque values, in the table below, shall be respected.
Special conditions for safe use are described into the corresponding EC/ EU type examination certificates of any terminal which compose the final equipment.

ES Condiciones especiales para una utilización segura:

En función de los diferentes contenidos considerados (carácter del material, potencia disipada, etc.) y de la temperatura ambiente de utilización (+ 90°C máximo), las condiciones de marcado del material pueden ser diferentes (temperatura de marcado). La clase de temperatura relativa a cada configuración seleccionada será determinada de acuerdo a las indicaciones previstas en los documentos descriptivos del fabricante.
Las características de los materiales deberán ser ajustadas para no rebasar las potencias admisibles. Todos esos elementos, así como las condiciones de ensamblaje de las envolturas, aparecen en los documentos descriptivos del constructor.
Las líneas de fuga y las distancias en el aire a nivel de las conexiones eléctricas deberán ser respetadas en particular, en función de las tensiones consideradas.
Los terminales integrados certificados cumplirán con los estándares relevantes mencionados en el certificado de examen de tipo CE/UE de la caja.
La caja de conexiones, tipo JBEP0808060, se puede equipar solamente con el bloque terminal S1 ya certificado por LCIE 12 ATEX 3063U.
Con las condiciones especiales de uso a ser respetadas:
Temperatura de servicio → -55°C a +80°C
Se puede instalar una combinación de cuatro conductores en una ranura del terminal, siempre y cuando se respeten las reglas definidas en el documento del fabricante.
Se respetarán los valores del par de apriete indicados en el cuadro siguiente.
Las condiciones especiales para un uso seguro se describen en los certificados de examen de tipo CE/ UE correspondientes a cualquier terminal que compone el equipo final.

RU Особые условия для безопасного использования:

В зависимости от разных показателей (характера оборудования, рассеянной мощности и т.д.) и рабочей температуры окружающей среды (до +90°C) изменение маркировки условий эксплуатации может стать причиной указания (другой температуры). Класс температуры, соответствующий каждой выбранной конфигурации, должен определяться на основе прежних инструкций, представленных в описательной документации производителя.
Характеристики материала должны быть рассчитаны так, чтобы не превышать максимальную допустимую мощность рассеяния. Все эти показатели, а также характеристики при сборке корпусов указаны в описательной документации производителя. Расстояния утечек и допуски электрических соединений должны учитываться в зависимости от напряжения.
Сертифицированные интегрированные клеммы должны удовлетворять соответствующим стандартам, указанным в сертификате испытаний типового образца на соответствие требованиям ЕС коробки.
Распределительная коробка типа JBEP0808060 может быть оснащена только клеммным блоком S1, уже сертифицированным в соответствии с системой LCIE 12 ATEX 3063U.
Особые условия использования, которые необходимо учитывать:
рабочая температура от → -55 до +80 °C
В одном клеммном разъеме может быть установлена комбинация из четырех проводников, если будут соблюдены правила, указанные в документе производителя.
Необходимо учитывать следующие значения момента затяжки, указанные в приведенной ниже таблице.
Особые условия, обеспечивающие безопасное использование, описаны в соответствующих сертификатах испытаний типового образца на соответствие требованиям ЕС каждой клеммы, использованной в конечном оборудовании.

Section de câbles max / Max. cables section	Couple de serrage / Tightening torque	
	Min	Max
4mm ²	1,8 Nm	2 Nm
6mm ²	2 Nm	2,5 Nm

3 INSTALLATION - INSTALLATION - EINBAU - MONTAJE - INSTALAÇÃO - МОНТАЖ

FR Le matériel doit être installé conformément aux exigences définies dans la Directive utilisateur 99/92/CE.
La zone d'installation doit être en adéquation avec la catégorie du produit.
L'installation du matériel doit être réalisée selon les prescriptions de la norme d'installation EN/IEC 60079-14.
Le personnel intervenant doit être qualifié pour l'activité considérée (EN/IEC 60079-14 Annexe A).

GB All equipment shall be installed in compliance with the requirements stipulated in Directive 99/92/EC for users.
The product category shall match the installation zone.
All hardware shall be installed as stipulated under electrical installations standard EN/IEC 60079-14.
All personnel involved in the installation process shall be qualified for the roles performed (EN/IEC 60079-14 Annex A).

À l'installation, il doit être vérifié que le matériel est adapté aux conditions d'exploitation:

- Degré d'étanchéité des enveloppes ;
- Dans le cas d'ambiance particulièrement corrosive, prévoir une protection complémentaire.

Les transformations et perçages doivent être effectués selon les instructions du guide ENG-IN 006.

Les orifices non utilisés doivent impérativement être obturés par des bouchons d'obturation.

Respecter les indications inscrites sur l'étiquette produit.

Toute opération n'étant pas effectuée conformément aux instructions du constructeur dégage ce dernier de toute responsabilité.

DE Das Material muss entsprechend den in der Richtlinie für Betreiber 99/92/EG festgelegten Anforderungen ausgewählt werden.

Der Einbaubereich muss der Kategorie des Produkts angemessen sein.

Der Einbau des Materials muss gemäß den Bestimmungen der Norm zur Errichtung elektrischer Anlagen EN/IEC 60079-14 durchgeführt werden.

Das Einsatzpersonal muss für die jeweilige Tätigkeit qualifiziert sein (EN/IEC 60079-14 Anlage A).

Vor der Montage muss geprüft werden, ob die Geräte den Betriebsbedingungen entsprechen:

- Schutzgrad der Gehäuse
- Es sollten Vorkehrungen getroffen werden für einen zusätzlichen Schutz wenn die Ausrüstungen in einer extrem korrosiven Umgebung verwendet werden sollen.

Bei Änderungen und Bohrungen folgen Sie genau den Anleitungen aus dem Handbuch der Abzweigdose ENG-IN 006.

Nicht benutzte Öffnungen müssen unbedingt mit Verschlüssen abgedichtet werden.

Informationen auf dem Produktetikett sorgfältig lesen.

Explosionsgeschützte Betriebsmittel dürfen nicht angebohrt oder in sonst einer Art und Weise bearbeitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für ohne unsere ausdrückliche Zustimmung ausgeführte Arbeiten.

PT O material deve ser seleccionado consoante os requisitos definidos na Directiva utilizador 99/92/CE.

A zona de instalação deve ser adequada à categoria do produto.

A instalação do material deve ser realizada segundo as prescrições da norma de instalação EN/IEC 60079-14.

O pessoal interveniente deve ser qualificado para a actividade considerada (EN/IEC 60079-14 anexo A).

Antes de iniciar a instalação, os pontos seguintes devem ser confirmados para verificar se o equipamento é adequado para as condições de utilização em particular:

- O nível de vedação do invólucro
- Se o equipamento deve ser utilizado em um ambiente extremamente corrosivo deve ser feito o aprovisionamento para uma proteção adicional.

Em caso de modificações e perfurações seguir rigorosamente as instruções do manual técnico ENG-IN 006.

As entradas não utilizadas devem ser, obrigatoriamente tampadas com bujões.

Leia cuidadosamente a informação dada no rótulo dos produtos.

A ATX não se responsabiliza por qualquer resultado causado por modificações ou perfurações que não estejam de acordo com o manual técnico do.

Cotes d'encombrement


Overall dimensions

Einbaumäße

Cotas de dimensiones

Dimensões externas

Габаритные размеры

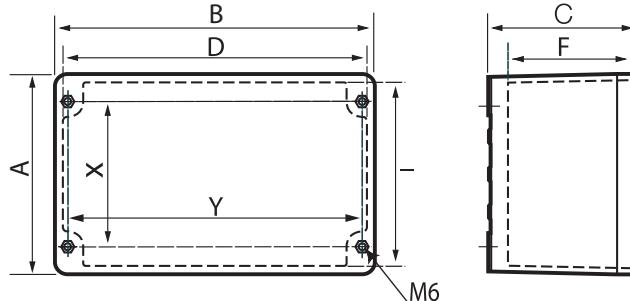

	Extérieure / External (mm)			Intérieure / Internal (mm)			Fixation / Fixing (mm)	
	A	B	C	D	I	F	X	Y
JBEP080806...	85	85	61	76.7	76.7	47	49	69
JBEP121209...	120	120	91	109.5	109.5	75	83	103
JBEP171709...	170	170	91	159.5	159.5	72	133	153
JBEP202110...	200	215	95	200.8	185.8	76	149	189
JBEP202115...	200	215	145	200.8	185.8	122.5	149	189
JBEP252315...	250	320	150	311	241	140.5	200	298
JBEP322515...	320	250	150	241	311	140.5	298	200
JBEP325015...	320	500	150	491	311	140.5	298	447
JBEP325023...	320	500	230	491	311	220.5	298	447
JBEP327515...	320	750	150	741	311	140.5	298	698
JBEP327523...	320	750	150	741	311	220.5	298	698
JBEP503215...	500	320	150	311	491	140.5	447	298
JBEP503223...	500	320	230	311	491	220.5	447	298
JBEP753215...	750	320	150	311	741	140.5	698	298
JBEP753223	750	320	230	311	741	220.5	698	298

FR Les boîtes (corps et couvercle) doivent être soigneusement fermées. Le joint d'étanchéité doit être maintenu en place. Les vis de fermeture doivent être serrées de manière raisonnable, sans force excessive lorsque le couvercle est en butée de corps. Les entrées de câble doivent être sélectionnées en fonction de la nature des câbles utilisés et être certifiés pour l'usage considéré.

⚠ Des entrées de câble certifiés Ex eb IIC peuvent être utilisées pour le raccordement des circuits de sécurité intrinsèque ia ou ib.

DE Die Kästen (Gehäuse / Abdeckung) müssen sorgfältig geschlossen sein. Die Dichtung muss fest sitzen. Die Verschluss schraube sollen vernünftig angezogen sein, ohne zu übertreiben sobald die Abdeckung flach auf dem Gehäuse liegt. Die Kabeleinführungen werden ausgewählt um zu der verwendeten Kabelart zu passen und werden für deren bestimmungsgemäße Verwendung zertifiziert.

⚠ Kabeleinführungen die Ex eb IIC zertifiziert sind können für Anschlüsse in ia-kodierte oder ib-kodierte eigensichere Schaltungen verwendet werden.

PT As caixas (invólucro do corpo / Tampa) devem ser cuidadosamente fechadas. O vedante deve ser mantido firmemente no lugar. Os parafusos de bloqueio deverão ser razoavelmente apertados, sem forçar excessivamente quando a tampa estiver plana no invólucro do corpo. Os buchins de entrada do cabo devem ser selecionados para adaptarem-se ao tipo de cabos utilizados e devem ser certificados para o uso pretendido.

⚠ Os buchins de entrada do cabo que estão certificados Ex eb IIC podem ser utilizados para as conexões em circuitos de segurança intrínseca com código ia ou ib.

GB The boxes (body casing / Cover) must be carefully closed. The gasket seal must be held tightly in place. The lock screws shall be reasonably tightened, without over-forcing once the cover is flat onto the body casing. The cable entry glands shall be selected to fit the type of cables used and shall be certified for their intended usage.


⚠ Cable entry glands that are certified Ex eb IIC can be used for the connections on ia-coded or ib-coded intrinsic-safety circuits.

ES Las cajas (carcasa del cuerpo / Tapa) deben cerrarse cuidadosamente. El sello de junta se debe mantener firmemente en su lugar. Los tornillos de bloqueo deben estar ajustados razonablemente, sin forzarlos una vez que la tapa esté plana sobre la carcasa del cuerpo. Los prensaestopas de entrada se seleccionarán para adaptarse al tipo de cables utilizados y deberán ser certificados para el uso previsto.

⚠ Los prensaestopas de entrada con certificación Ex eb IIC se pueden utilizar para las conexiones de circuitos de seguridad intrínseca codificados con ia o ib.

RU Коробки (корпус и крышка) должны быть тщательно закрыты. Герметизирующая прокладка должна быть плотно прижата. После установки крышки на корпус запирающие винты должны быть надлежащим образом затянуты без превышения усилия затяжки. Сальники кабельных вводов необходимо выбрать с учетом типа используемых кабелей, они должны быть сертифицированы для предполагаемого использования.

⚠ Сальники кабельных вводов, имеющие сертификацию Ex eb IIC, можно использовать для подключения цепей с обеспечением искробезопасности с кодами зоны их применения ia или ib.

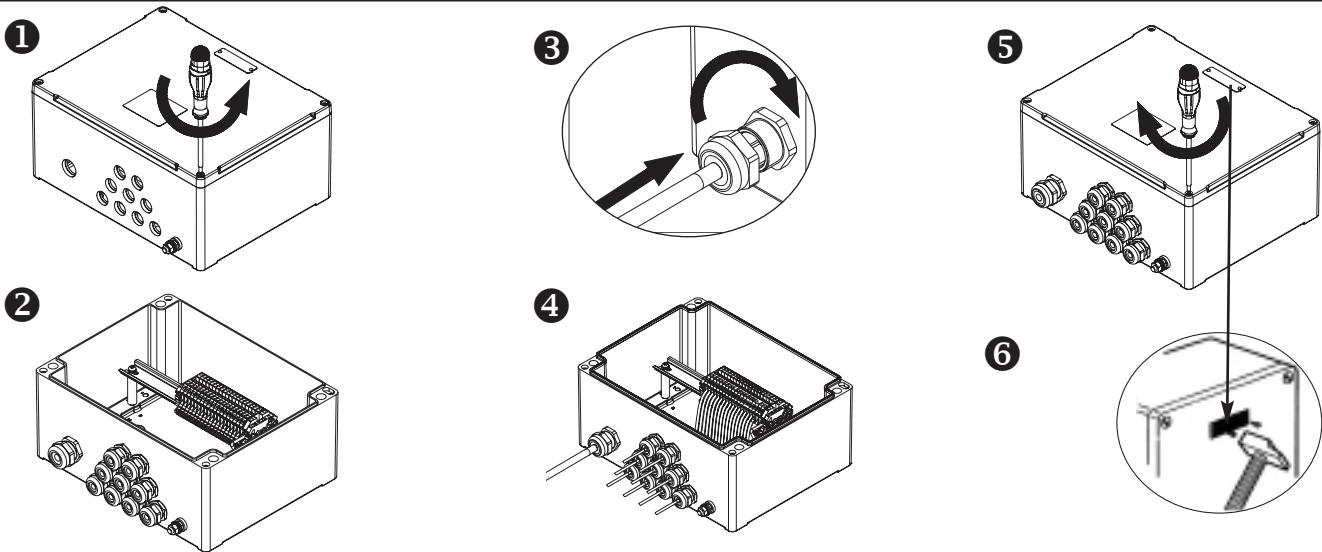

5 MISE EN SERVICE - PUTTING INTO SERVICE - INBETRIEBNAHME - PUESTA EN SERVICIO - COLOCANDO EM OPERAÇÃO - ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

FR Avant toute mise sous tension et utilisation des boîtes de jonction configurées, une épreuve diélectrique basée sur les valeurs de tension de service, doit être appliquée pour s'assurer qu'aucune mise en défaut d'isolation serait susceptible d'anéantir le mode de protection. Les valeurs des tensions d'essais en fonction des tensions de service sont précisées dans la norme EN/IEC 61439-1 (ensembles).

GB Before any attempt to power-up and use the configured terminal boxes, a dielectric test shall be applied based on the live load operating voltages to check that there is no isolation fault liable to blow away the protection mode. The values to be used for test voltages according the operating voltages are stipulated in standard EN/IEC 61439-1 (assemblies).

DE Vor einem Versuch die konfigurierten Anschlusskästen einzuschalten und zu konfigurieren wird aufgrund der Betriebslastspannungen eine Dielektrizitätsprüfung durchgeführt um zu prüfen ob es keinen Isolierungsfehler gibt der den Schutzmodus vernichten könnte. Die für Testspannungen zu verwendende Werte gem. Betriebsspannungen sind im Standard EN/IEC 61439-1 (Baugruppen) angegeben.

ES Antes de cualquier intento de encender y utilizar las cajas de bornes configuradas, se debería llevar a cabo una prueba dieléctrica en base a las tensiones de funcionamiento de la carga viva para comprobar que no haya ningún fallo de aislamiento que pueda destruir el modo de protección. Los valores que deben utilizarse para las tensiones de prueba según las tensiones de funcionamiento están estipulados en la norma EN/IEC 61439-1 (conjuntos).

PT Antes de quaisquer tentativas de alimentar e usar as caixas terminais configuradas, um teste dielétrico deve ser aplicado com base nas tensões de operação da carga viva para controlar que não exista nenhuma falha no isolamento responsável por desfazer o modo de proteção. Os valores a serem utilizados nas tensões de teste de acordo com as tensões operacionais estão estipulados na norma EN/IEC 61439-1 (conjuntos).

RU Прежде чем включать питание и начинать использовать сконфигурированные клеммные коробки, необходимо провести диэлектрическое испытание с применением реальных рабочих напряжений нагрузки, чтобы проверить, нет ли где-либо нарушения изоляции, которая может нарушить функционирование режима защиты. Значения испытательных напряжений, которые необходимо использовать с учетом рабочих напряжений, указаны в стандарте EN/IEC 61439-1 (сборные узлы).

FR L'indice de protection de l'enveloppe IP doit être assuré en permanence ; à cet effet, les garnitures d'étanchéité doivent être maintenues en bon état.

Avant toute intervention sur les équipements, il convient de respecter scrupuleusement les indications relatives à la sécurité.(NE PAS OUVRIR SOUS TENSION)

Si vous procédez à des opérations de perçages sur les enveloppes pour les entrées de câbles uniquement, elles doivent être effectuées selon les instructions du guide ENG-IN 006.

Les matériaux installés doivent être périodiquement inspectés, 3 niveaux d'inspection sont prévus dans la norme EN/IEC 60079-17 (inspection visuelle, de près et détaillée).

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de mettre en oeuvre ces inspections en fonction des modes de protection des matériaux concernés.

A minima, nous préconisons :

- Vérification du serrage des entrées de câbles et bouchons
- Vérification de l'intégrité du joint d'étanchéité du couvercle
- Serrage de toutes les vis de fermeture du couvercle

Si des exigences nationales supplémentaires à la norme EN/IEC 60079-17 existent, elles doivent être observées.

Toute opération n'étant pas effectuée conformément aux instructions constructeur dégage ce dernier de toute responsabilité.

GB A minimum protective rating of IP66 must be ensured at all times in the enclosure, and for this reason the neoprene / water and airproof seals must never be allowed to deteriorate.

The safety regulations must be strictly followed before any repair work is begun.
(DO NOT OPEN WITH POWER ON)

Strictly follow instructions in the Junction box technical manual ENG-IN 006 for modifications and drilling.

The equipment installed shall be inspected on a regular schedule, Standard EN/IEC 60079-17 (close-up and in-depth visual inspection) specifies three inspection levels. It is the user's responsibility to ensure these inspections are implemented according to the protection modes of the equipment hardware installed.

We advocate a bare minimum set of checks:

- Tighness checks on the cable entry glands and plugs
- Integrity checks on the cover gasket seal.
- Re-tightening all the cover lock screws

Any nationally-set requirements applicable on top of standard EN/IEC 60079-17 shall be complied with.

ATX will not be held responsible for the results of any modification or drilling carried out on the junction box in breach of the strict guidance provided in the junction box technical manual.

DE Die Dichtungen müssen stets in gutem Zustand gehalten werden, damit der Mindestschutzgrad IP66 eingehalten wird.

Vor und während jeglichem Eingriff in explosionsgeschützte Betriebsmittel müssen die Sicherheitsvorschriften sorgfältig beachtet werden (NICHT UNTER SPANNUNG ÖFFNEN).

Bei Änderungen und Bohrungen folgen Sie genau den Anleitungen aus dem Handbuch der Abzweigdose ENG-IN 006.

Die installierten Betriebsmittel müssen regelmäßig überprüft werden. 3 Arten der Prüfung sind in der Norm EN/IEC 60079-17 vorgesehen (Sichtprüfung, Nahprüfung, Detailprüfung).

Der Betreiber ist dafür verantwortlich, die in der genannten Norm angegebenen Prüfungen entsprechend der Zündschutzart der betroffenen Betriebsmittel durchführen zu lassen.

Wir befürworten ein absolutes Minimum an Prüfungen:

- Dichtheitsprüfung der Kabeleinführungen und Stecker
- Integritätsprüfung der Dichtung der Abdeckung
- Nachspannen der Verschlusschrauben der Abdeckung

Falls zusätzlich zu der Norm EN/IEC 60079-17 nationale Anforderungen bestehen, so müssen diese beachtet werden.

Explosionsgeschützte Betriebsmittel dürfen nicht angebohrt oder in sonst einer Art und Weise bearbeitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für ohne unsere ausdrückliche Zustimmung ausgeführte Arbeiten.

PT Para garantir a proteção IP66 no interior no invólucro, verificar periodicamente as condições das vedações, e dos dos anéis de vedação.

- As normas de segurança devem ser rigorosamente seguidas antes do inicio de qualquer trabalho de manutenção (NÃO ABRA QUANDO ENERGIZADO).

Em caso de modificações e perfurações seguir rigorosamente as instruções do manual técnico ENG-IN 006.

Os materiais instalados devem ser controlados periodicamente. A norma EN/IEC 60079- 17 prevê três níveis de inspecção (inspecção visual, de perto e detalhada).

Compete ao utilizador efectuar estas inspecções indicadas na dita norma, consoante os modos de protecção dos materiais em questão.

Defendemos um conjunto mínimo de verificações:

- Verificações do aperto nos plugues e buchins de entrada
- Verificações do vedante da tampa.
- Aperte novamente todos os parafusos de bloqueio da tampa

Caso existam requisitos nacionais suplementares à norma EN/IEC 60079-17, os mesmos devem ser respeitados.

A ATX não se responsabiliza por qualquer resultado causado por modificações ou perfurações que não estejam de acordo com o manual técnico do.

ES El indice de protección de la envolvente IP66 debe ser permanentemente asegurado, para ello los elementos de estanqueidad deben mantenerse en buenas condiciones.

Antes de cualquier intervención en los equipos, conviene respetar escrupulosamente las indicaciones relativas a la seguridad (NO ABRIR BAJO TENSION).

Seguir estrictamente las instrucciones del manual técnico ENG-IN 006 de la caja de derivación para las operaciones de transformación y perforación.

Los materiales instalados deben ser periódicamente inspeccionados. Se han previsto 3 niveles de inspección en la norma EN/IEC 60079-17 (inspección visual, de cerca y detallada).

Es responsabilidad del usuario aplicar estas inspecciones precisadas en dicha norma, en función de los modos de protección de los materiales concernidos.

Recomendamos un conjunto mínimo de controles:

- Comprobación de la estanqueidad de los prensaestopas de entrada y de los tapones
- Comprobación de la integridad del sello de junta de la tapa.
- Volver a apretar todos los tornillos de bloqueo de la tapa.

Si existen exigencias nacionales suplementarias a la norma EN/IEC 60079-17, deben ser observadas.

Las operaciones de transformacion y perforación sobre los envolventes, aquellas realizadas sin respecto de las instrucciones de ATX nos deja fuera de cualquier responsabilidad.

RU Степень защиты корпуса (IP66) должна обеспечиваться постоянно, для этого все уплотнения должны содержаться в хорошем состоянии.

- Перед любыми работами с оборудованием следует тщательно выполнить указания по безопасности (ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ НЕ ОТКРЫВАТЬ).

Строго следуйте инструкциям в техническом руководстве ENG-IN 006 на соединительную коробку для сверления отверстий под кабельные вводы.

Установленное оборудование подлежит периодической проверке. Стандартом ГОСТ/IEC 60079-17 предусматривается 3 уровня проверки (внешняя, вблизи и детальная).

На пользователе лежит ответственность за проведение проверок, перечисленных в данном стандарте, в соответствии со способами защиты данного типа оборудования.

Мы выступаем за проведение минимального набора проверок:

- проверка герметичности сальников кабельных вводов и заглушек;
- проверка целостности герметизирующей прокладки крышки;
- повторная затяжка всех запирающих винтов крышки.

При наличии национальных требований, дополняющих стандарт ГОСТ/IEC 60079-17, их соблюдение также является обязательным.

Любые действия, выполненные не в соответствии с указаниями производителя, освобождают последнего от какой бы то ни было ответственности.

7 RÉPARATION - REPAIR - REPARATUREN - REPARACIÓN - REPARAÇÃO - РЕМОНТ

FR Aucune réparation, non confirmée par ATX, n'est autorisée.

GB It is forbidden to perform repair work without first confirming with ATX.

DE Nicht von ATX bestätigte Reparaturen sind nicht zulässig.

ES No se autoriza ninguna reparación no confirmada por ATX.

PT Não é permitida nenhuma reparação sem a conformação de ATX.

RU Любой ремонт, не одобренный ATX, не допускается.

FR Boîte polyester chargé fibre de verre (IP66/IK10)
 Matière chargée carbone écoulant les charges électrostatiques
 Résistivité < 1GOhm
 Visserie en acier inoxydable
 Tableau des puissances dissipées - voir Guide ENG-IN 006.

GB Fiberglass reinforced polyester enclosure (IP66/IK10)
 Carbon loaded material for electrostatic discharge
 Resistivity < 1GOhm
 Stainless steel hardware
 Power dissipation table - as per document ENG-IN 006.

DE Glasfaser verstärktes Polyestergehäuse (IP66 – IK10)
 Kohlenstoffhaltiger Stoff zur elektrostatischen Entladung
 Resistivität < 1 GOhm
 Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
 Tabelle der Verlustleistungen: Siehe Leitfaden ENG-IN 006.

ES Caja de poliéster cargado de fibra de vidrio (IP66 – IK10)
 Materia cargada de carbono que descarga las cargas electrostáticas
 Resistividad < 1 GOhmio
 Tornillería de acero inoxidable
 Cuadro de potencias disipadas: ver la guía ENG-IN 006.

PT Invólucro de poliéster com fibra de vidro reforçada (IP66 - IK10)
 Material composto com carbono para descarga eletrostática
 Resistividade < 1GOhm
 Parafusaria em aço inoxidável
 Caixa de potência dissipada - veja o guia ENG-IN 006.

RU Корпус из полиэфира, усиленного стекловолокном - (Степень защиты) IP66 / IK10
 Материал с примесью углерода, отводящий электростатические заряды
 Удельное сопротивление < 1 ГОм
 Резьбовые крепежные детали из нерж
 Таблица максимальной допустимой рассеиваемой мощности ENG-IN 006.

FR - Plan d 'ensemble
 - Nomenclature

GB - General Arrangement Drawing
 - Bill of materials

DE - Gesamtzeichnung
 - Materialliste

ES - Esquema de Disposición General
 - Lista de materiales

PT - Desenho de configuração geral
 - Lista de materiais

RU - Общий компоновочный чертеж
 - Ведомость материалов